Zertifikat
certificate

sichere Arbeitslast
safe working load

PohlCon

Zertifikat Nr.
certificate no.
2026/02-01

Datum
date
11.02.2026

Zertifikatinhaber
certificate holder

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
Deutschland

Geprüft nach
tested in accordance to

DIN EN 61537

Zertifiziertes Produkt
certified product

Tragelement
item
Kabeltragsysteme
cable management systems

Bezeichnung
description
Kabelrinne RGM 60, 60 mm Holmhöhe
cable tray RGM, 60 mm rail height

Typ
type
RGM 60

Werkstoff
material

S = Stahl EN 10346 1.0917 + Z275 MA (C oder O)
F = Stahl EN 10130 1.0330, DIN EN ISO 1461 - t Zn o
E = Stahl EN 10088-2 1.4301
E4 = Stahl DIN EN 10088-2 1.4404 / 1.4571

Anlagen / attachments

03

Dem Zertifikat liegt unsere Prüfordnung zugrunde und es besteht die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.


This certificate is based on our testing regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be put on the market have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
T +49 30 68283-04 | F +49 30 68283-383
www.pohlcon.com

.....

Zertifikat	**Anlage**	**01**
certificate	*attachment*	
Zertifikat Nr.	2026/02-01	
certificate no.		
Datum	11.02.2026	
date		

Test method II
Prüfmethode II

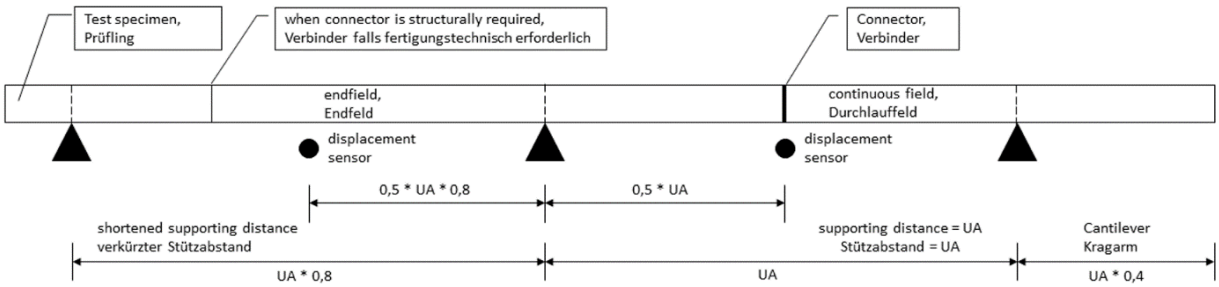

Artikel	**Stützweite**	**sichere Arbeitslast (SAL)**
item	*support distance*	*safe working load (SWL)*
RGM 60 in S, F, E, E4	1,2 m	1615 N/m
	1,5 m	1325 N/m
	2,4 m	458 N/m

Hinweis:

Bei der sicheren Arbeitslast (SAL) ist bereits ein Sicherheitsfaktor von 1,7 (in Anlehnung an die DIN EN 61537) berücksichtigt.

note:


A safety factor of 1.7 (based on DIN EN 61537) is already taken into account for the safe working load (SWL).

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
T +49 30 68283-0 F +49 30 68283-383
www.pohlcon.com

.....

Zertifikat	**Anlage**	**03**
certificate	*attachment*	

Zertifikat Nr. 2026/02-01
certificate no.
Datum 11.02.2026
date

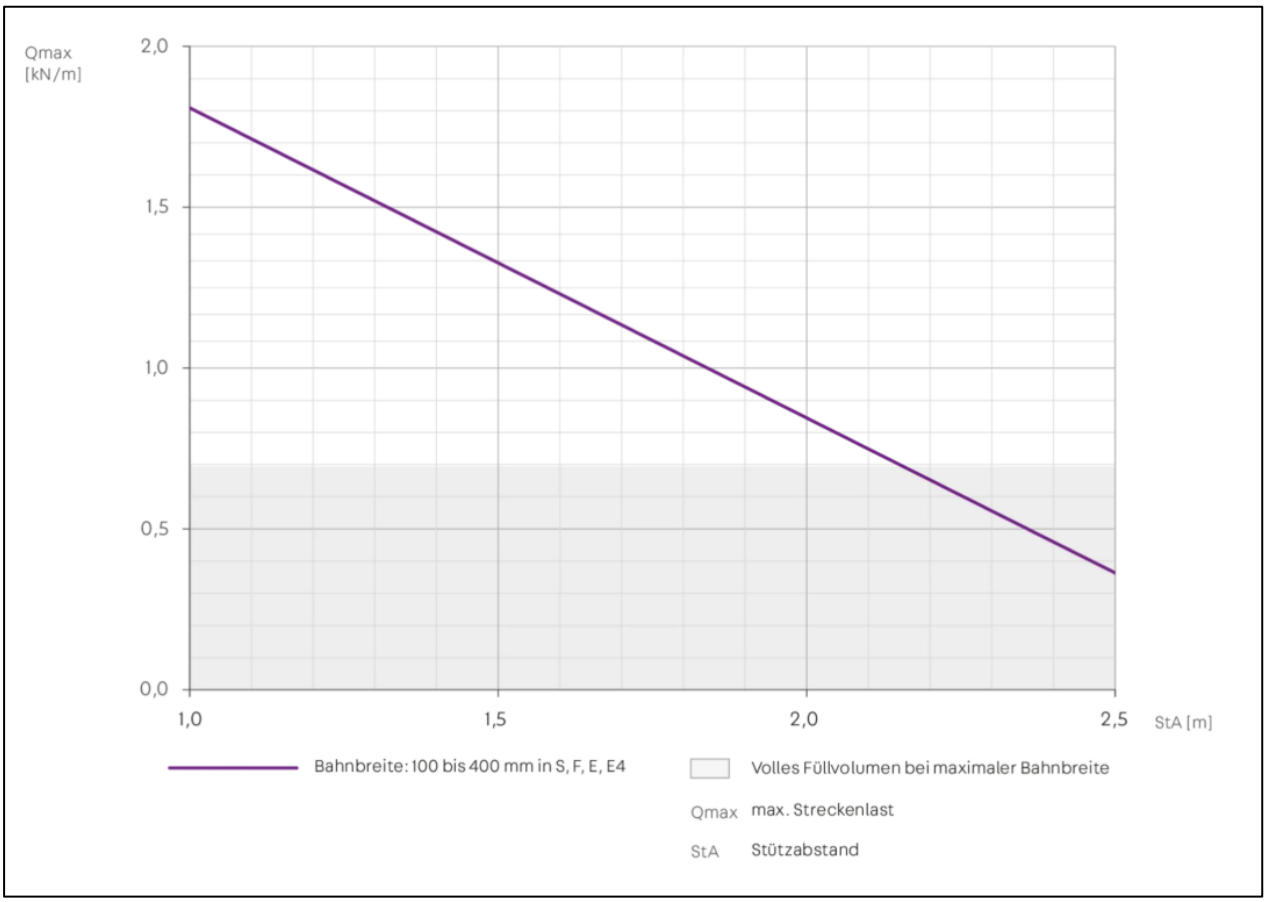

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51
12057 Berlin
T +49 30 68283-0 | F +49 30 68283-383
www.pohlcon.com